


DECIBEL - Beeskow10000Krassowski

Berechnung: Prognose 22 x V80 102,7 Datei: Beeskow10000Krassowski.bmi

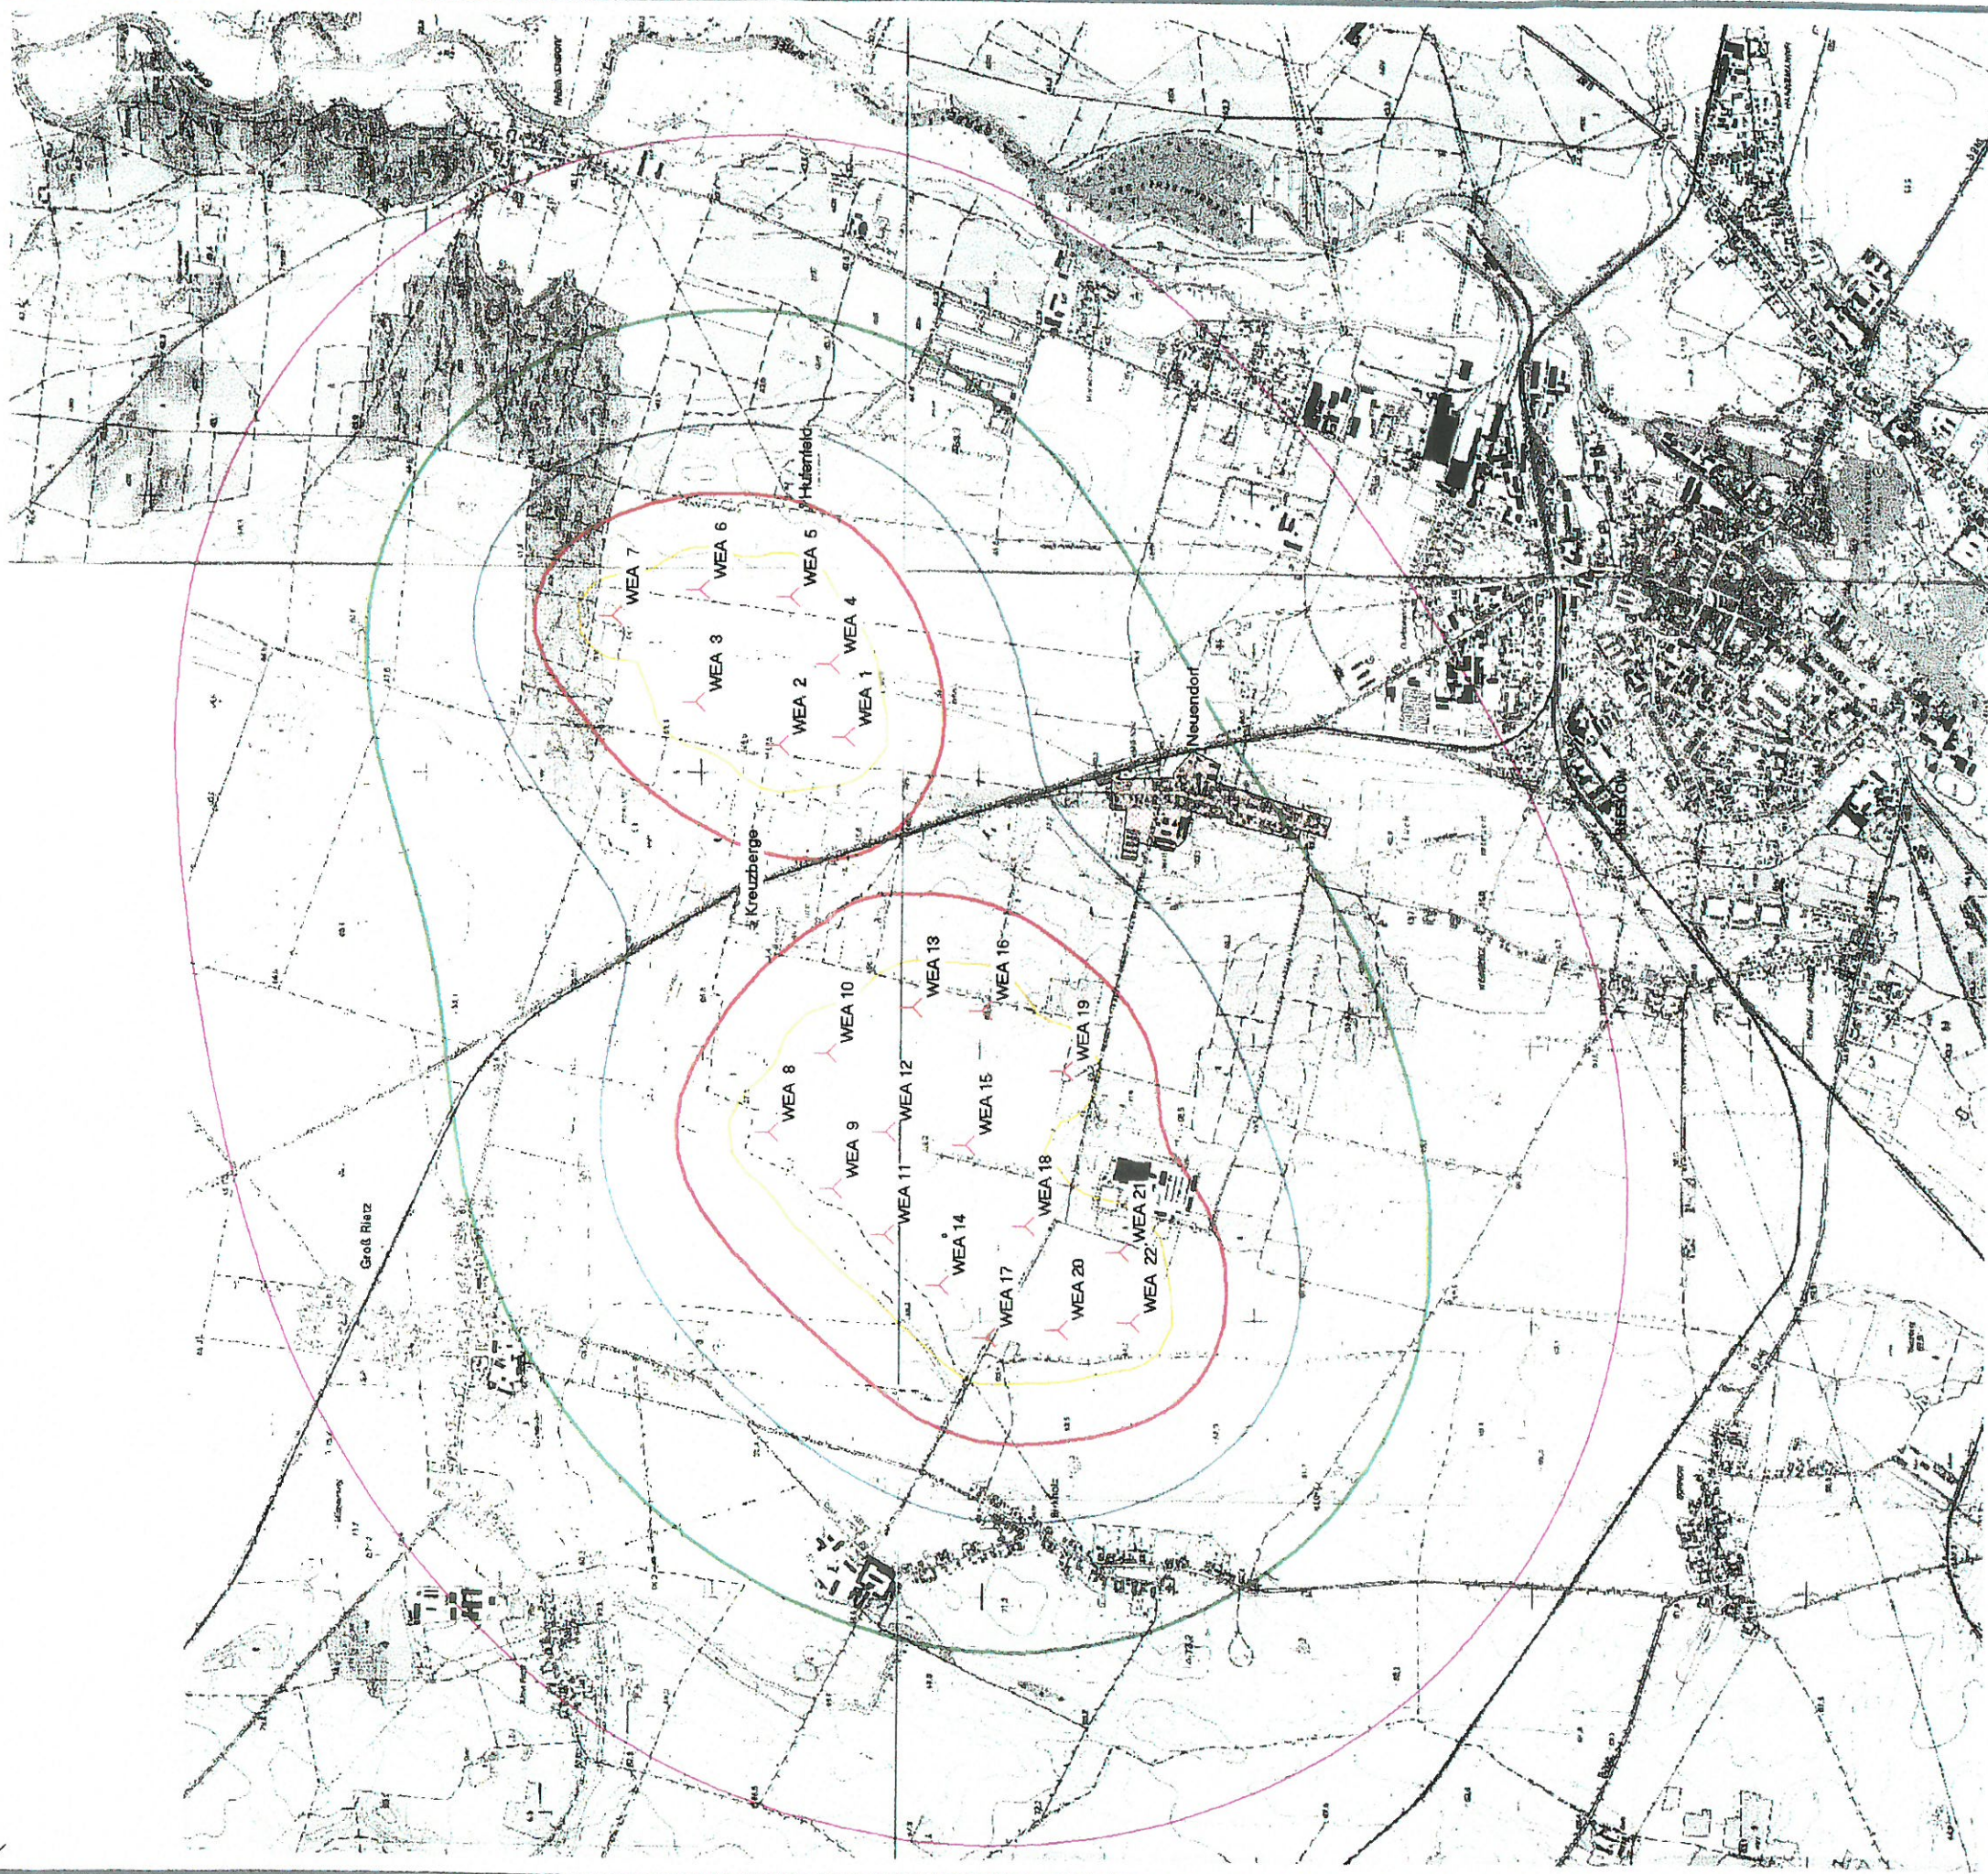

Karte: Beeskow10000Krassowski , Druckmaßstab 1:25.000, Kartenzentrum GK R.wert: 5.447.449 H.wert: 5.785.611

Neue WKA

Schallkritisches Gebiet

— 30 dB

— 35 dB

— 40 dB

— 45 dB

— 50 dB